

LAN POWER SUPPLY

(LAN 制御電源) 取扱説明書

LAN 制御電源製品のラインナップ

製 品	機 能		型 名
電源 1CH	基本機能		JP-T0505LU JP-T1220LU JP-T2410LU
	オプション機能	記憶機能	JP-T0505LUM JP-T1220LUM JP-T2410LUM
		ストロボ	JP-T0505LUS JP-T1220LUS JP-T2410LUS
		記憶機能 + ストロボ	JP-T0505LUMS JP-T1220LUMS JP-T2410LUMS
電源 2CH	基本機能		JP-T0505LU-2 JP-T1220LU-2 JP-T2410LU-2
	オプション機能	記憶機能	JP-T0505LUM-2 JP-T1220LUM-2 JP-T2410LUM-2
		ストロボ	JP-T0505LUS-2 JP-T1220LUS-2 JP-T2410LUS-2
		記憶機能 + ストロボ	JP-T0505LUMS-2 JP-T1220LUMS-2 JP-T2410LUMS-2

※オプション対応機種は 9 項へ記載

Ver. 09-2025JPTXXXLU

LAN 電源をご使用の前に

ご使用される前にこの「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください。

1. 使用上の注意

警告

次の注意事項を守らないと、感電、火災などの重大な事故の原因となります。

- ☐ 装置に水を掛ける環境や、装置に水が掛かるような状況での使用はしないでください。
ショート、感電の原因となります。
- ☐ 引火の恐れがある場所、ほこりの多い場所、塗料や油等が本体に入り込む様な場所での使用はしないでください。
異常動作や発火の原因となります。
- ☐ 異物や金属等が機器内部に入る恐れのある状況での使用はしないでください。
異常動作や発火の原因となります。
- ☐ 本体を分解しないで下さい。
故障の原因となります。

注意

次の注意事項を守らないとけがや、物損事故の原因となることがあります。

- ☐ ノイズなどに弱い機器の近くで使用しないでください。
それらの機器が誤動作することがあります。
- ☐ 不安定な設置方法をしないでください。

転倒、破損、けがの原因となることがあります。万一、異常や故障にお気づきの時は使用を中止し販売店にご連絡ください。

そのまま使用しますと故障の範囲が大きくなり、不慮の事故につながる可能性があります。

目次

- 1 . . . 使用上の注意
- 2 . . . 付属ソフト
- 3 . . . ユーザーズマニュアル
- 4 . . . 定格仕様
- 5 . . . LAN/USB 接続
- 6 . . . サンプルプログラム
- 7 . . . アプリによる調光制御
- 8 . . . 異常時の処理
- 9 . . . オプション機能

2. 付属ソフト

本製品には以下の付属ソフトが必要となりますのでご確認ください。

1) 本機初期設定用アプリケーション

下記 URL からダウンロードし圧縮ファイルを解凍しまして PowerController.exe を任意の場所に保存ください。

https://www.opter.co.jp/?page_id=2521

2) ユーザー様が調光制御プログラムを組み、通信制御を行う場合のサンプルプログラムをご用意しております。

下記 URL からマニュアル用サンプルプログラムをダウンロードし圧縮ファイルを解凍しまして任意の場所に保存ください。

https://www.opter.co.jp/?page_id=2521

3. ユーザーズマニュアル

本製品を三菱 PLC と接続しての使用設定方法をご用意しております。

PLC の種類によっては設定が異なる場合も御座います。

詳細については各メーカー様のマニュアルをご覧ください。

下記 URL よりダウンロードが可能です。



https://www.opter.co.jp/?page_id=2521

上記 2, 3 項 の URL QR コードは右記になります。
こちらをご利用ください。





4. 定格仕様

型 名	JP-T0505LU JP-T0505LUM JP-T0505LUS JP-T0505LUMS JP-T0505LU-2 JP-T0505LUM-2 JP-T0505LUS-2 JP-T0505LUMS-2	JP-T1220LU JP-T1220LUM JP-T1220LUS JP-T1220LUMS JP-T1220LU-2 JP-T1220LUM-2 JP-T1220LUS-2 JP-T1220LUMS-2	JP-T2410LU JP-T2410LUM JP-T2410LUS JP-T2410LUMS JP-T2410LU-2 JP-T2410LUM-2 JP-T2410LUS-2 JP-T2410LUMS-2
電 源	AC100V系 (90V~130V) 50/60Hz		
消費電力	70W		
LED出力	DC0V~5V可変/2A (MAX)	DC0V~12V可変/2A (MAX)	DC0V~24V可変/2A (MAX)
LAN入力 (プロトコル)	TCP, UDP, IPv4		
USB入力	USB 2.0 Standard-B		
電源変動 LED出力 安定度	AC入力電圧±10%に対し±0.2%		
動作温度	0~45℃ (但し、8h以上の連続使用は40℃以下)		
動作湿度	20~85% (結露不可)		
寸 法	幅70.5×高79×奥175 (突起部含まず)		
重 量	0.75Kg	0.8Kg	0.9Kg
その他 LAN制御の種類 ・ 初期設定アプリケーション(手動) ・ 本製品付属のサンプルプログラムを利用し調光制御する ・ 本製品付属のサンプルプログラムを参考しユーザーがプログラムを作成して調光制御する ・ 本製品付属のアプリケーションを操作して制御調光する			

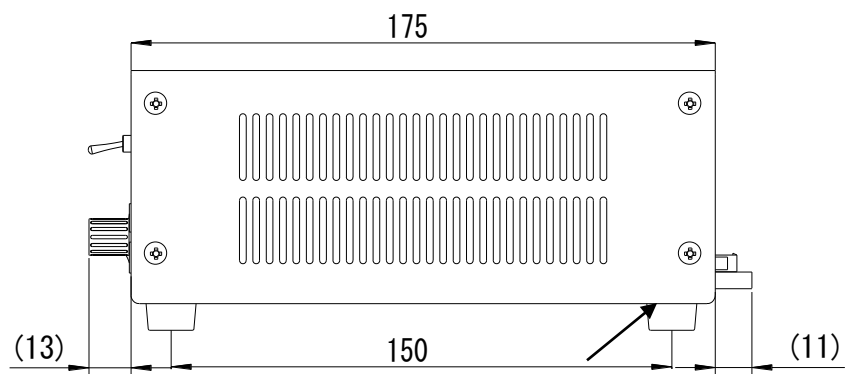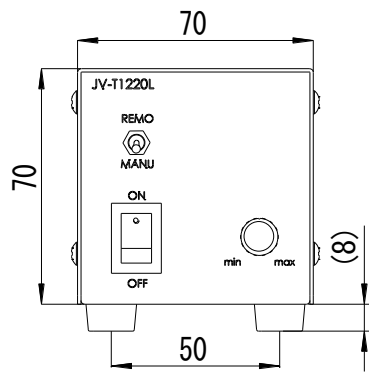

電源 1CH

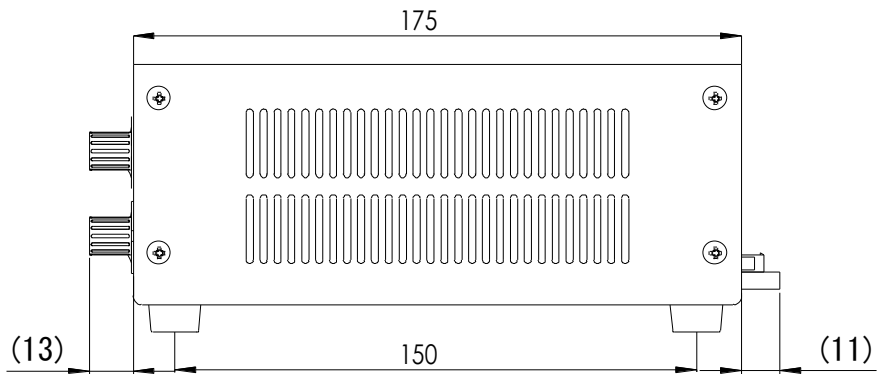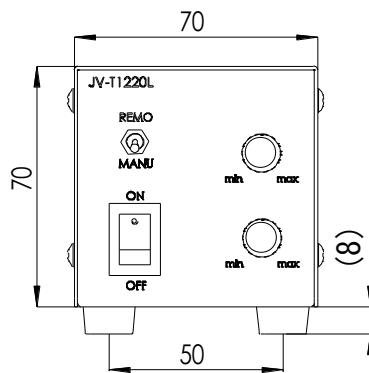

電源 2CH

※製品を固定させる場合の注意事項（ネジ径 3mm）


本機 4 ヶ所足の部分を利用しユーザー様ご使用の機器へ本機を固定いただく際、本機内部へのネジ入り込み寸法は 3mm 以下となるようにご使用ください。

※本機底面の板厚は 1mm です※

5. LAN/USB 接続

5-1. LAN/USB 接続の準備

本機は LAN 及び USB 接続のどちらでも制御が可能です。

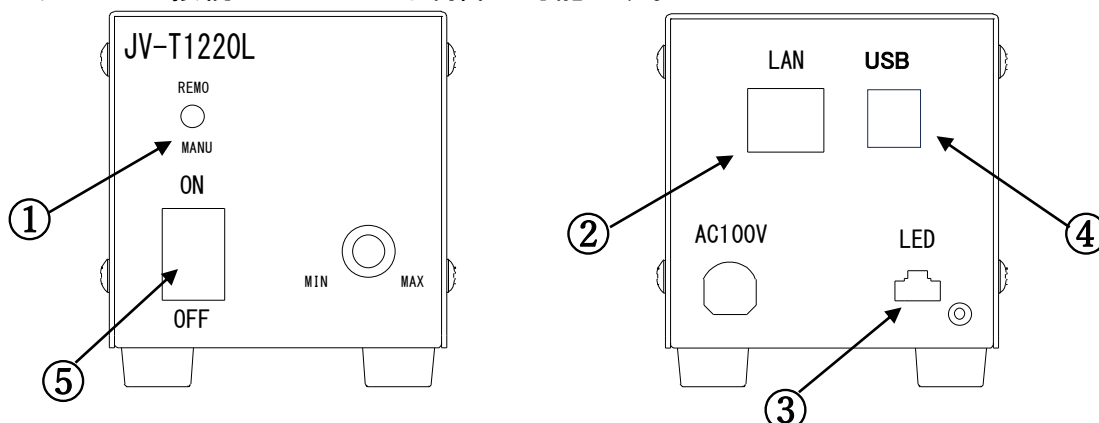

- ① スイッチを REMO 側へセットする
- ② 背面へ LAN ケーブルを接続する
- ③ 照射用 LED を出力へ接続する
- ④ 必要に応じて USB を接続する
- ⑤ 電源スイッチをオンにする

注) LAN 環境での初期設定を確実化とするため本機の電源を 2 秒以上事前に ON 状態としてください。

5-2. LAN 制御電源 (以下 LAN 電源) の概要

(1) LAN 電源の概要

LAN 電源の検出と制御は通信プロトコル TCP と UDP を利用しています。

LAN 電源はサーバーとして動いており、ユーザー側の要求を受付けて処理します。

(2) LAN 電源の初期設定は本製品に付属のアプリケーションを使用して行います。

初期設定は「[5-3 項](#)」を参照ください。


(3) LAN 電源の調光制御

この機能を実行するには以下 2 通りの方法があります。

- ① ユーザー側が調光プログラムを組んで調光する。この場合、本製品に付属のサンプルプログラムと LAN 電源の調光制御プロトコル ([5-5 以降](#)) を参考ください。
- ② 本製品付属のアプリケーションを操作して調光する。
この操作は [7 項](#)をお読みください。

(4) USB 制御

本機端子は Standard-B 端子、外部制御は Type-A のケーブルをご利用ください。
LAN 制御を実施する事前設定を USB 接続し個別に設定チェックが可能です。

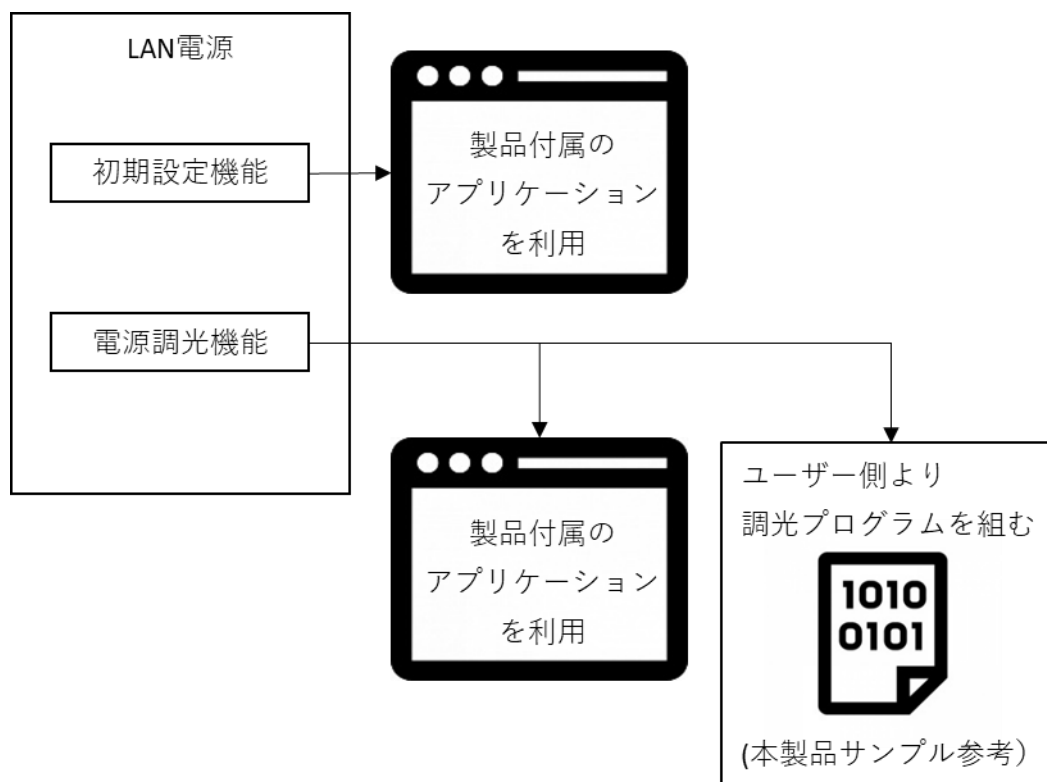

5-3. LAN 電源の検出

LAN に接続された LAN 電源をアプリケーション PowerController で検出します。

※1 : **項目 2. 付属ソフト (1)** 記載の URL よりソフトをダウンロードし
PowerController.exe を PC へコピーください。

※2 : パソコンのファイアウォール、セキュリティソフトなどは無効に設定をしてください。有効のままですと検出されない場合があります。

※3 : LAN 電源とパソコンは同じセグメント内にある必要があります。

※4 : **5-5、5-6、5-7 項**も同時に参照し初期設定を行ってください。

5-4. LAN 電源の初期設定


5-4-1. LAN 電源の初期設定 LAN 接続設定

本製品に付属するアプリケーション「PowerController.exe」を利用して初期設定をします。


注) LAN 環境での初期設定は必ず「LAN 電源の初期設定」で設定を行ってください。

(1) 「LAN 電源の初期設定」タブを開き、「LAN 電源を検出」ボタンをクリックし、
LAN 電源を検出します。


※検出されない場合、前項 5-3、**5-5**の内容をご確認ください

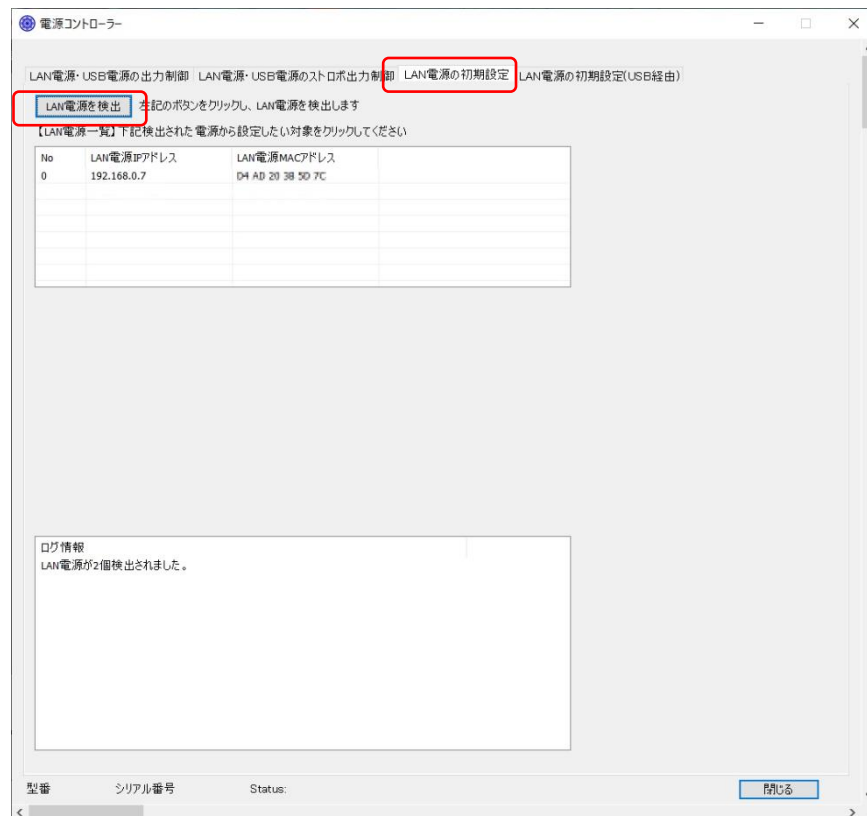

- (2) 検出された LAN 電源をクリックすると、LAN 電源のネットワーク情報が表示されます。
初めて検出の際は出荷時の設定となっています。

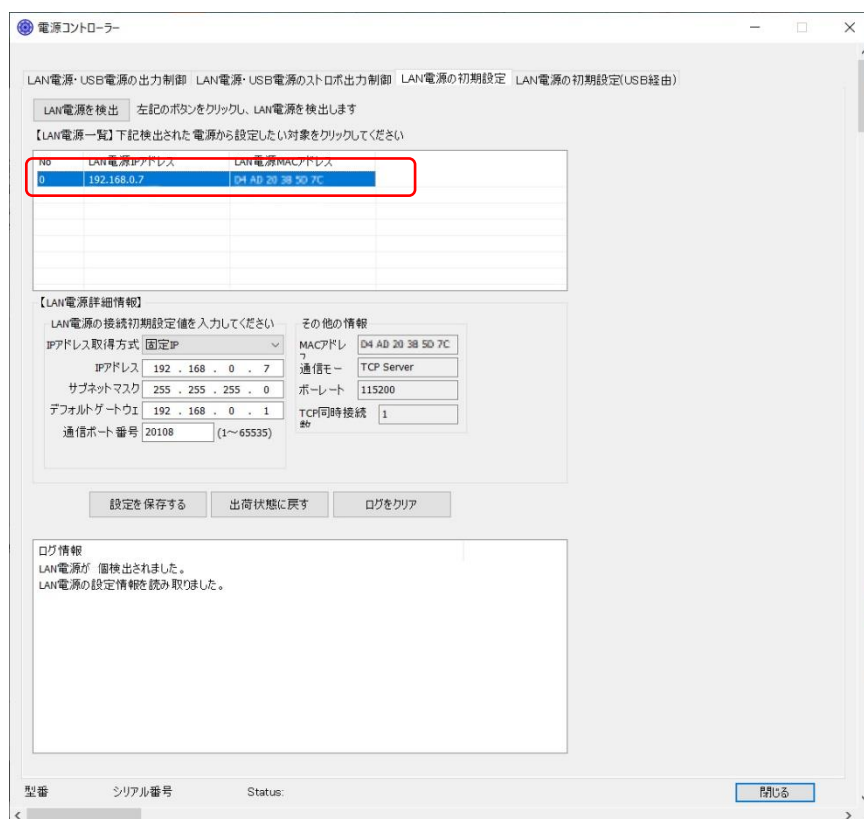

- (3) IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信ポート番号を入力し、「設定を保存する」ボタンをクリックして初期設定を保存します。
上記値の入力に関しては **5-6**、**5-7 項** も参照ください。

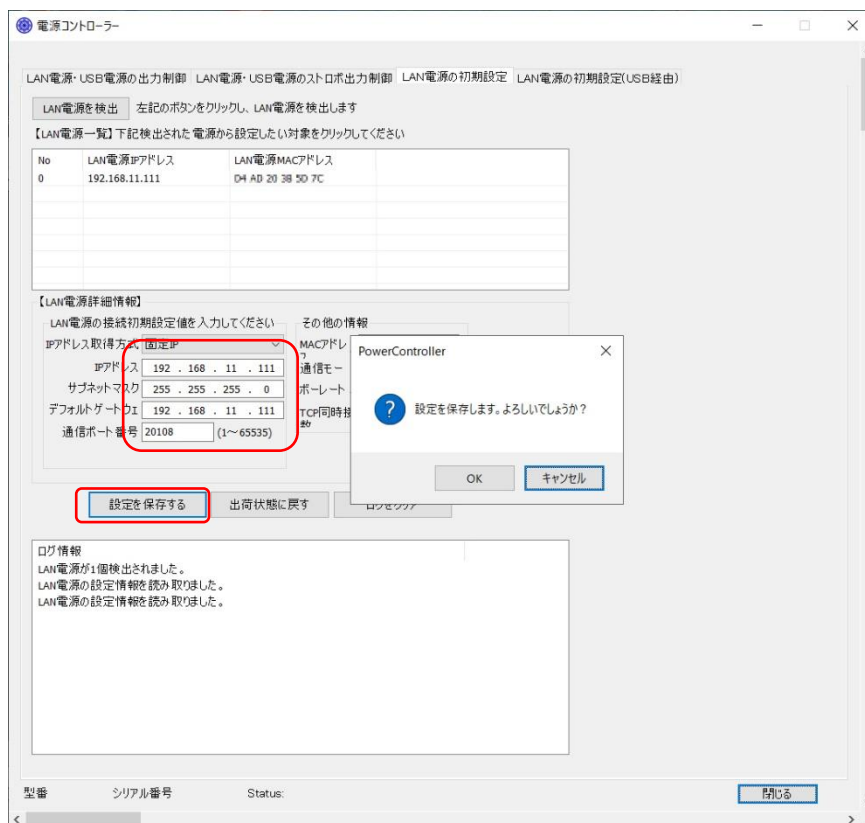

「その他の情報」には、MAC アドレス、通信モード TCP Server、シリアル通信のボーレート、TCP 同時接続数 1 などの固定情報が表示されます。

「出荷状態に戻す」ボタンを押すと、各パラメーターは出荷時値に戻されます。
出荷時の設定は **5-7 項** を参照ください。


「ログをクリア」ボタンを押すと、ログ情報内の表示を消すことができます。

5-4-2. LAN 電源の初期設定 USB 接続設定


本製品に付属するアプリケーション「PowerController.exe」を利用して初期設定をします。

- (1) 「LAN 電源の初期設定 (USB 経由)」タブを開き、「LAN 電源を検出」ボタンをクリックし、LAN 電源を検出します。

※検出されない場合、**前項 5-3**、**5-5** の内容をご確認ください

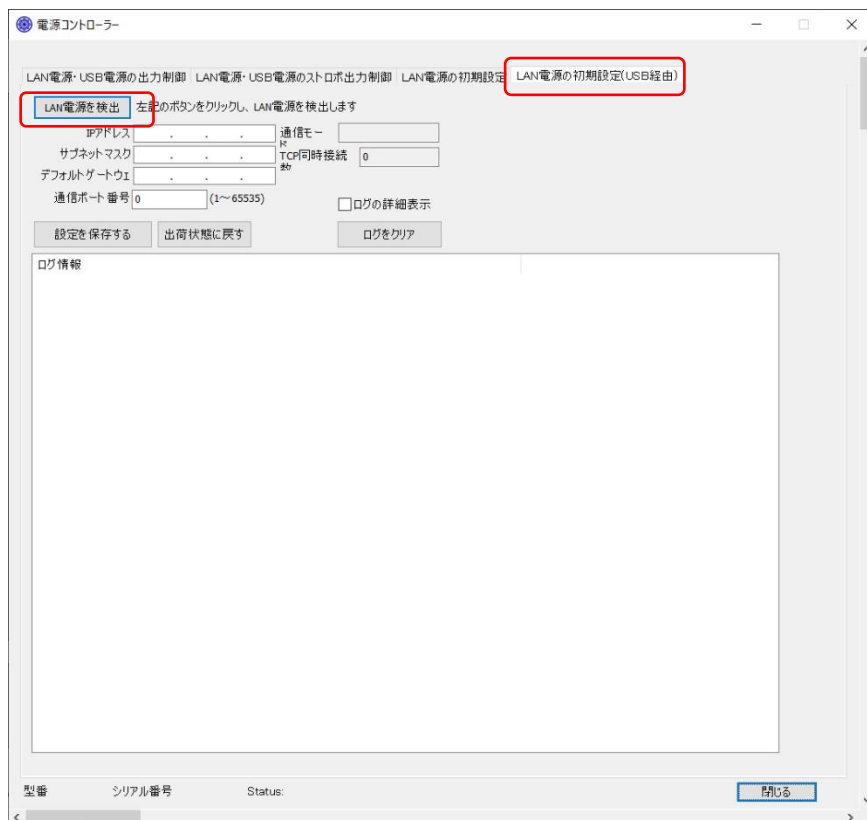

(2) 検出されると、LAN 電源のネットワーク情報が表示されます。IP アドレス、

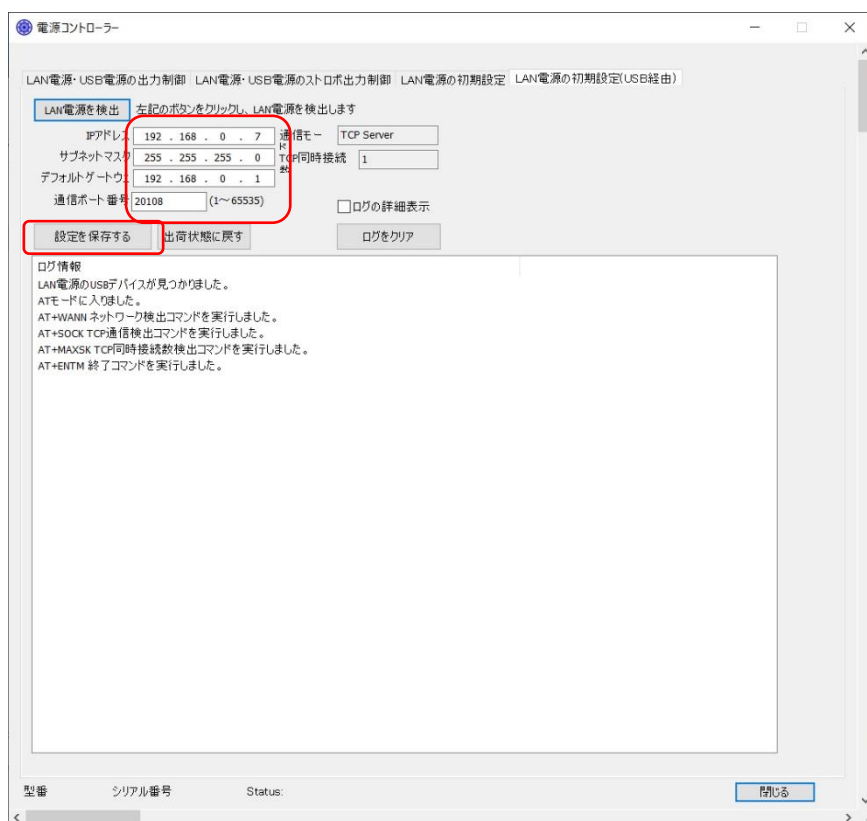

サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、通信ポート番号を入力し、「設定を保存する」ボタンをクリックして初期設定を保存します。

通信モード TCP Server、TCP 同時接続数 1 などの固定情報が表示されます。

「出荷状態に戻す」ボタンを押すと、各パラメータは出荷時値に戻されます。出荷時の設定は [5-7 項](#) を参照ください。

5-5. LAN 電源が利用する通信プロトコル

LAN 電源を検出するには、UDP プロトコルを利用します。

LAN 電源の調光を制御するには、TCP 通信プロトコルを利用します。

TCP のポート番号は、出荷時には 20108 に設定されていますが、利用時に 1 ～65535 内で任意指定が可能です。

付属のアプリケーションを利用して LAN 電源の初期設定と調光制御を行う場合、UDP プロトコル及び TCP プロトコルを利用します。


プロトコル	ポート	機能動作
UDP	1500	Ethernet 内にある LAN 電源を検出
		IP、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを初期設定
TCP	任意	同じサブネットにある LAN 電源の調光出力を制御
		電源を調光

ウィルス対策ソフトなどのセキュリティ製品が、ネットワーク上に UDP、TCP の通信を無効にする場合にそれらを有効にしてください。すなわち、

- ・UDP プロトコルと 1500 番
- ・TCP プロトコルと利用者指定のポート

を有効に設定してください。セキュリティ製品の設定に詳しくない方はウィルス対策ソフト、ファイアウォールなどのセキュリティ製品を無効にしてください。

Ethernetで利用するLAN電源・コントローラのネットワーク図

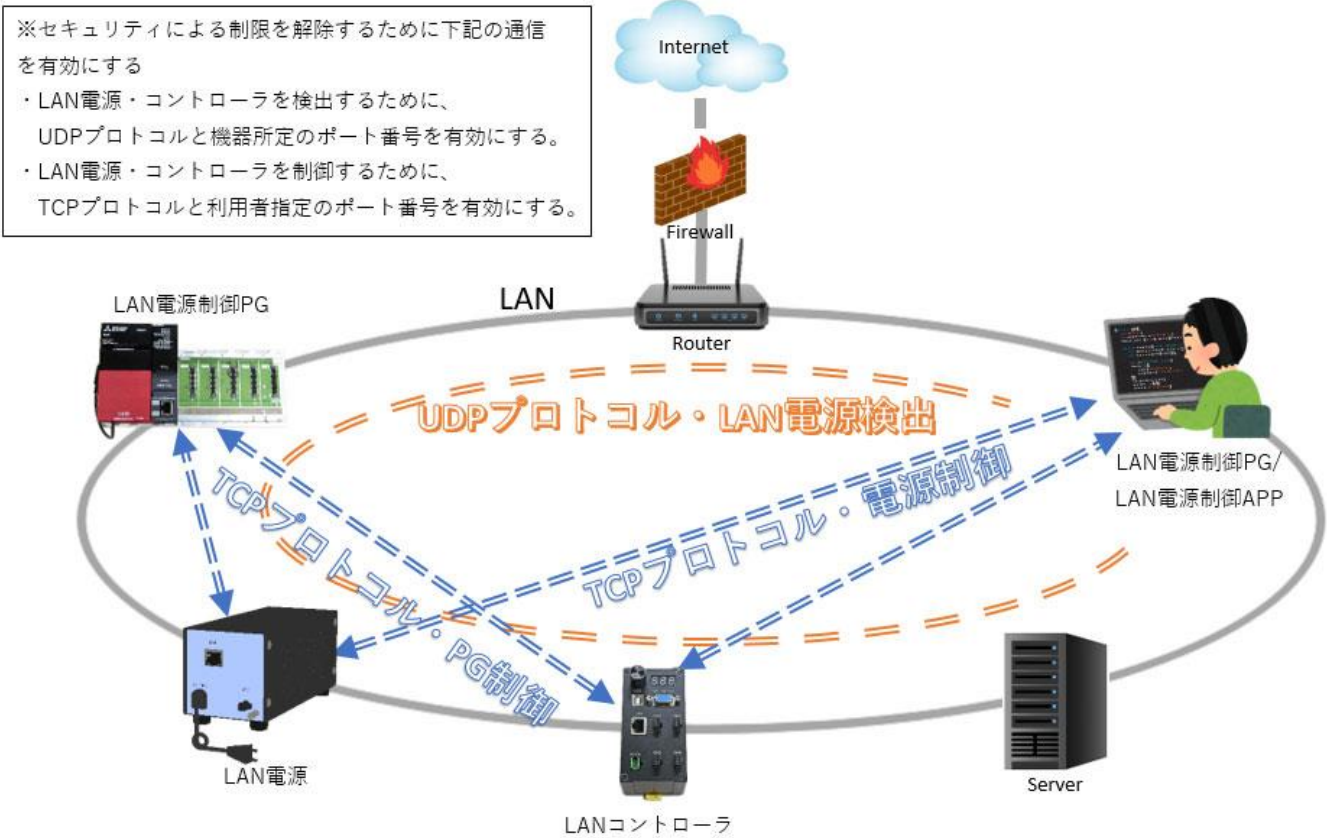

5-6. LAN 電源の設定条件

LAN 電源は LAN 内のサーバー設備として機能するために、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、及び、ポート番号を設定する必要があります。

IP アドレスの取得方式は、固定 IP と IP 自動取得 (DHCP) が可能です。

IP 自動取得の場合、LAN 内に DHCP サーバーがあることが前提であるため、

PC 1 台と LAN 電源を直接接続して設定することはできません。

また、LAN 電源へ接続するためには、同じセグメント内にある必要があります。

5-7. LAN 電源のパラメーター

LAN 電源パラメーターの値は下記となります。

特性	項目	出荷時値	利用時値
ネットワーク 接続	IP アドレス	192. 168. 0. 7	ユーザー側の LAN 環境 に合わせて初期設定を する
	サブネットマスク	255. 255. 255. 0	
	デフォルトゲートウェイ	192. 168. 0. 1	
	IP 取得方式	静的 IP	
	TCP 通信ポート	20108	
	クライアントポート番号	-	自動取得
	TCP 同時接続数	1	固定
シリアル 通信	シリアルボーレート	115200	
	シリアルパラメータ	None/8/1	

5-8. LAN 電源の調光制御プロトコル/命令

通信プロトコル：TCP

通信モード：Server

通信モード：初期設定した通信ポート

IP アドレス：初期設定した IP アドレス

指令の長さ：6～22 Byte

送信コマンドは下記の構成となっております

コマンドは、ASCII コードの 16 進数を利用

指令の構成：命令として必要のない項目は不要になります

ヘッダー（2Byte）＋命令（1Byte）＋チャンネル（1Byte）＋調光値（可変 Byte）

＋メモリ アドレス（1Byte）＋調光時間（2Byte）＋フッター（2Byte）

ヘッダー：7E 5A

命令：別表

チャンネル：別記

調光値：00-FF

メモリ アドレス：00-0F

調光時間：別記

フッター：0D 0A

送信コマンド別 の表

コマンド	命令	CH	調光値	アドレス	調光時間	説明
調光値読取	01	CH	—	—	—	指定チャンネルの調光値を読み取る
調光値出力	02	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの調光値を出力
マニュアル 調光値読取	03	CH	—	—	—	マニュアルV Rの調光値を読み取る
※メモリ 読取	04	CH	—	00-0F	—	指定チャンネルの指定メモリ アドレス調光値 を読み取る
※メモリ 記憶	05	CH	00-FF	00-0F	—	指定チャンネルの指定メモリ アドレス調光値 を記憶
※全メモリ 一括読取	06	CH	—	—	—	指定チャンネルの全メモリ 調光値を読み取る
※全メモリ 一括記憶	07	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの全メモリ 調光値（アドレス 00-0F の 16 個）を記憶する
※ストロボ調光値 読取	08	CH	—	—	—	
※ストロボ調光 出力	09	CH	00-FF	—	000-3E7	
LED 出力 ON	0A	CH	—	—	—	指定チャンネルの出力を ON にする
LED 出力 OFF	0B	CH	—	—	—	指定チャンネルの出力を OFF にする
※調光初期化	0C	00	—	—	—	全チャンネル全記憶値を 0(クリア)にする
※調光値記憶	0D	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの調光値を記憶する
※調光値出力と記 憶	0E	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの調光値を出力し記憶する

※各設定の記憶値は製品に記憶され、製品の電源を切っても保存されます。

※調光値記憶：記憶機能が無い機種では操作不可となります

※ストロボ機能が無い機種では操作不可となります

チャンネル

チャンネル	CH(16 進)	説明
チャンネル 1	01	チャンネル 1 を指示
チャンネル 2	02	チャンネル 2 を指示
全チャンネル	00	調光初期化以外は使用不可

5-8-2.

送信コマンドが受信されると本機は受信コマンドを返します。

指令の構成：必要のない項目は不要になります

ヘッダー（2Byte）＋命令（1Byte）＋結果コード（1Byte）＋チャンネル（1Byte）＋
調光値（可変Byte）＋メモリ アドレス（1Byte）＋調光時間（2Byte）＋フッター（2Byte）

ヘッダー：7E 5A 命令：送信と同様 結果コード：エラー別表
チャンネル：送信と同様 調光値：00-FF メモリ アドレス：00-0F 調光時間：送信と同様
フッター：0D 0A

受信コマンド別 の表

コマンド	命令	結果	CH	調光値	アドレス	調光時間	説明
調光値読取	01	00	CH	—	—	—	指定チャンネルの調光値を読み取った
調光値出力	02	00	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの調光値を出力した
マニュアル 調光値読取	03	00	CH	—	—	—	マニュアルVRの調光値を読み取った
※メモリ 読取	04	00	CH	—	00-0F	—	指定チャンネルの指定メモリ アドレス調光値を読み取った
※メモリ 記憶	05	00	CH	00-FF	00-0F	—	指定チャンネルの指定メモリ アドレス調光値を記憶した
※全メモリ 一括読取	06	00	CH	—	—	—	指定チャンネルの全メモリ 調光値を読み取った
※全メモリ 一括記憶	07	00	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの全メモリ 調光値（アドレス 00-0F の 16 個）を記憶した

受信コマンド別 の表

ストロボ調光値 読取	08	00	CH	—	—	—	※この機能は動作しません
ストロボ調光出力	09	00	CH	00-FF	—	000-3E7	※この機能は動作しません
LED 出力 ON	0A	00	CH	—	—	—	指定チャンネルの出力を ON にした
LED 出力 OFF	0B	00	CH	—	—	—	指定チャンネルの出力を OFF にした
調光初期化	0C	00	00	—	—	—	全チャンネル全記憶値を 0 (クリア) にした
調光値記憶	0D	00	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの調光値を記憶した
調光値出力と記憶	0E	00	CH	00-FF	—	—	指定チャンネルの調光値を出力し記憶した
エラー受信	00	RS					結果コード表 参照

※調光値記憶、調光値出力と記憶：記憶機能が無い機種では操作不可となります

※調光時間はストロボ調光の時間設定：ストロボ機能が無い機種では操作不可となります

結果コード表：エラー別表

コード RS	内容	説明
00	正常終了	前表、受信コマンド別 の表通り
01	ヘッダーなし	「7E 5A」が「検出されない
02	フッターなし	「0D 0A」が検出されない
03	命令エラー 01～0E 以外	命令が正しくない
04	チャンネル範囲外	チャンネル指定が範囲外
05	アドレスエラー	アドレス>0F アドレスが範囲外
06	コマンド形式エラー	送信コマンドの形式が誤り
07	マニュアル操作機種での対応	マニュアル操作モード中に通信を行った場合
08	機能使用不可	機能が使用できない
他	上記以外	予想外のエラー

6. サンプルプログラム

6-1. ユーザー様がオリジナルのプログラムをご使用の際に、LAN 電源を調光制御するサンプルプログラムをご用意しております。

6-2. 「SampleAndTool」フォルダには以下、2つのファイルがあります。

- ① PowerByLAN : LAN 制御に必要なプログラム 6-3 項を参照ください。
- ② PowerByUSB : USB 制御に必要なプログラム 6-4 項を参照ください。

6-3.

6-3-1. PowerByLAN.exe プログラムについて

PowerByLAN.exe は Windows 下のコマンドプロンプトで実行するプログラムです。

LAN 電源の初期設定後、イーサネット環境内で制御確認が容易に出来ます。

1ステップ操作毎に制御させるプログラムとなります。

詳細は 「PowerByLAN」フォルダ readme.txt ファイルに記載されております。

6-3-2. PowerByLAN. cpp プログラムについて

PowerByLAN. cpp はC言語の LAN 電源制御プログラムソースです。

ユーザー様がオリジナルの制御プログラムを作成された時、LAN 電源の調光を制御させるためのサンプル用プログラムソースです。

ファイル内にプログラム操作上のコメントが記載されておりますのでお読みいただきプログラムソースを活用いただけます。

6-4. PowerByUSB. exe プログラムについて

PowerByUSB. exe は Windows 下のコマンドプロンプトで実行するプログラムです。


LAN 電源の初期設定後、USB 接続にて制御確認が可能で LAN 制御での事前チェックなどに活用でき、1ステップ操作毎に制御させるプログラムとなります。

詳細は「PowerByUSB」フォルダ readme. txt ファイルに記載されております。

7. アプリによる調光制御

2-(1) 項の付属ソフト 初期設定用アプリケーションをインストール後、**5-3、5-4**を参照いただき初期設定終了後、本アプリケーションを直接操作することで LAN 電源の調光制御が可能です。

上部タブ「LAN 電源・USB 電源の出力制御」を選択します。

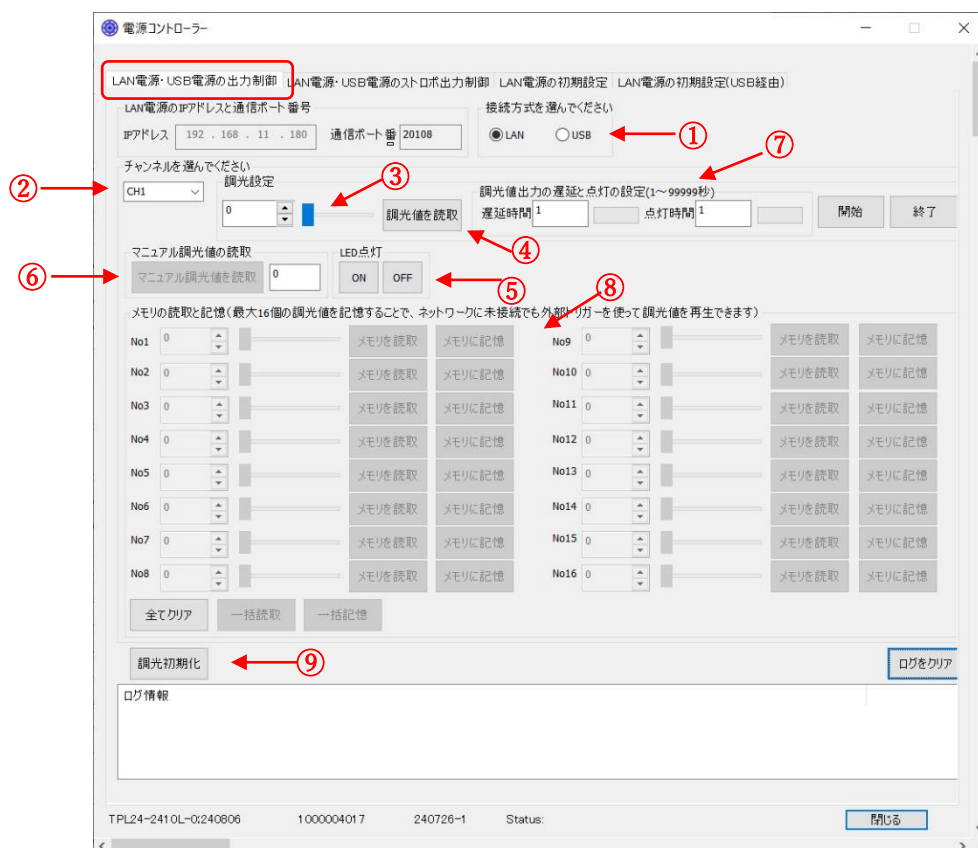

- ① LAN、USB 接続の指定を選択します。
- ② 出力させるチャンネルを指定します。
- ③ バーをドラッグさせると調光が出力されます（数値の直接入力も可能）。及び出力された数値が記憶されます。
- ④ 上部タブを切替えた時はバー（調光値）表示がゼロになっている場合があります。
「調光値を読取」で記憶された数値を呼び出せます。
- ⑤ 出力を強制的に ON、OFF させます。
- ⑥ 手動調光ツマミの値を読取ます。
- ⑦ ③で設定した調光値で1サイクルの OFF → ON → OFF 動作をさせることが可能。
時間数値は最小秒単位で、直接入力を行います。
開始ボタンでスタートし、終了ボタンは作動途中でも強制終了が可能です。
※このアプリでのみ操作可能な制御で、通信コマンドに命令はありません。
- ⑧ **9 項 オプション機能**を参照
記憶エリアが16あり、調光値を個別に記憶、呼び出しが可能です。
 - ・一括記憶ボタン：No1～No16 の調光値を一括で記憶する
 - ・一括読取ボタン：No1～No16 の調光値を一括で読取する
 - ・全てクリアボタン：No1～No16 の調光値を一括でクリアする（記憶はせず）
- ⑨ 調光初期化ボタンは記憶された全記憶値をゼロにします。

8. 異常時の処理

症 状	確 認	処 置
アプリケーションから LAN電源を検出できない	セキュリティ制限が掛けられているか？ TCPプロトコルと利用者指定のポート番号の通信が許可されているか？ UDPプロトコルと1500番ポートの通信が許可されているか？	ウィルス対策ソフトを無効にして確認ください。 ファイアウォールを閉じてみてください。 同じセグメントにいるかを確認ください。
LAN制御で出力LEDが点灯しない ※前面パネルのボリューム操作で出力LEDは調光可能	前面パネルの切替スイッチを「MANU」側（手動操作）にしボリュームを右方向へ回転させるとLEDの調光が可能になる。 及び裏面のLAN端子のLEDが点灯している	5-4. LAN電源 の初期設定からLAN電源の検出が出来ていれば再度設定からやり直してください。 ※それでも動作しない場合は故障と思われます
動作しない	前面パネルのボリューム調整（手動）でもLED調光可変が出来ない。 LAN制御も指定通りの設定だが作動しない。	本機を分解しての確認は更なる故障の要因にもなります。 購入先へご連絡ください。

9. オプション対応

9-1 記憶機能 対応機種


JP-T0505LUM JP-T1220LUM JP-T2410LUM
JP-T0505LUM-2 JP-T1220LUM-2 JP-T2410LUM-2

機能概要

本機へ調光レベル(0~255 値)の値を 16 種記憶させることが可能です。
本機自体に記憶されていますので、システム電源がオフとなっても
指定チャンネルを読み取ることで容易に調光した値を使用出来ます。

記憶手順

PowerController.exe アプリケーションの下記部分で記憶させます。

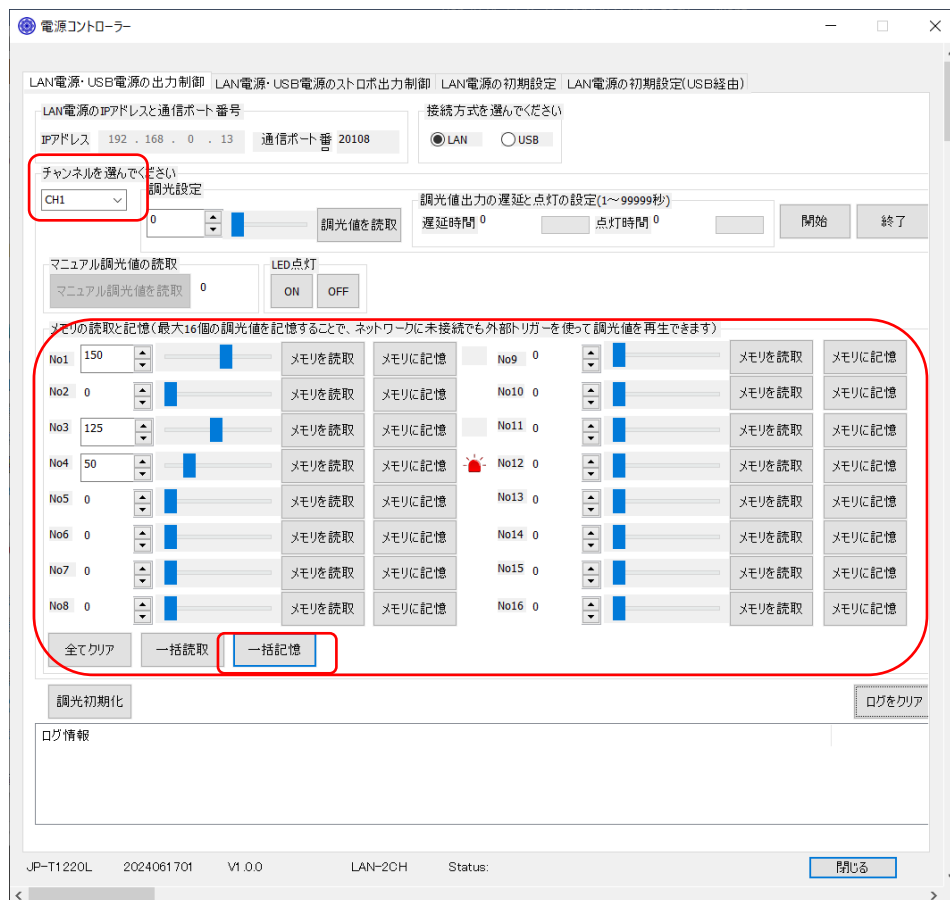

- ① 右上の「チャンネルを選んでください」エリアでチャンネルを指定。
- ② No1~No16 まで任意の場所へ調光値を選択します。
- ③ 上記例では No1-150、No2-0、No3-125、No4-50 の値をセット。
- ④  マークの付いている場所は、現在出力点灯されている場所を示しています。
- ⑤ 「一括記憶」を ON することで②の値が本機に記憶されます。

コマンドでの実行

指定 CH、No の読み込で記憶調光値が得られ、調光出力を実行ください。


9-2 ストロボ機能

対応機種

JP-T0505LUS JP-T1220LUS JP-T2410LUS
JP-T0505LUS-2 JP-T1220LUS-2 JP-T2410LUS-2

機能概要

ストロボ出力を制御させることで、任意制御で単発発光の点灯が得られます。
発光時間は $1\mu\text{sec}$ ~ $99900\mu\text{sec}$ まで設定できます。

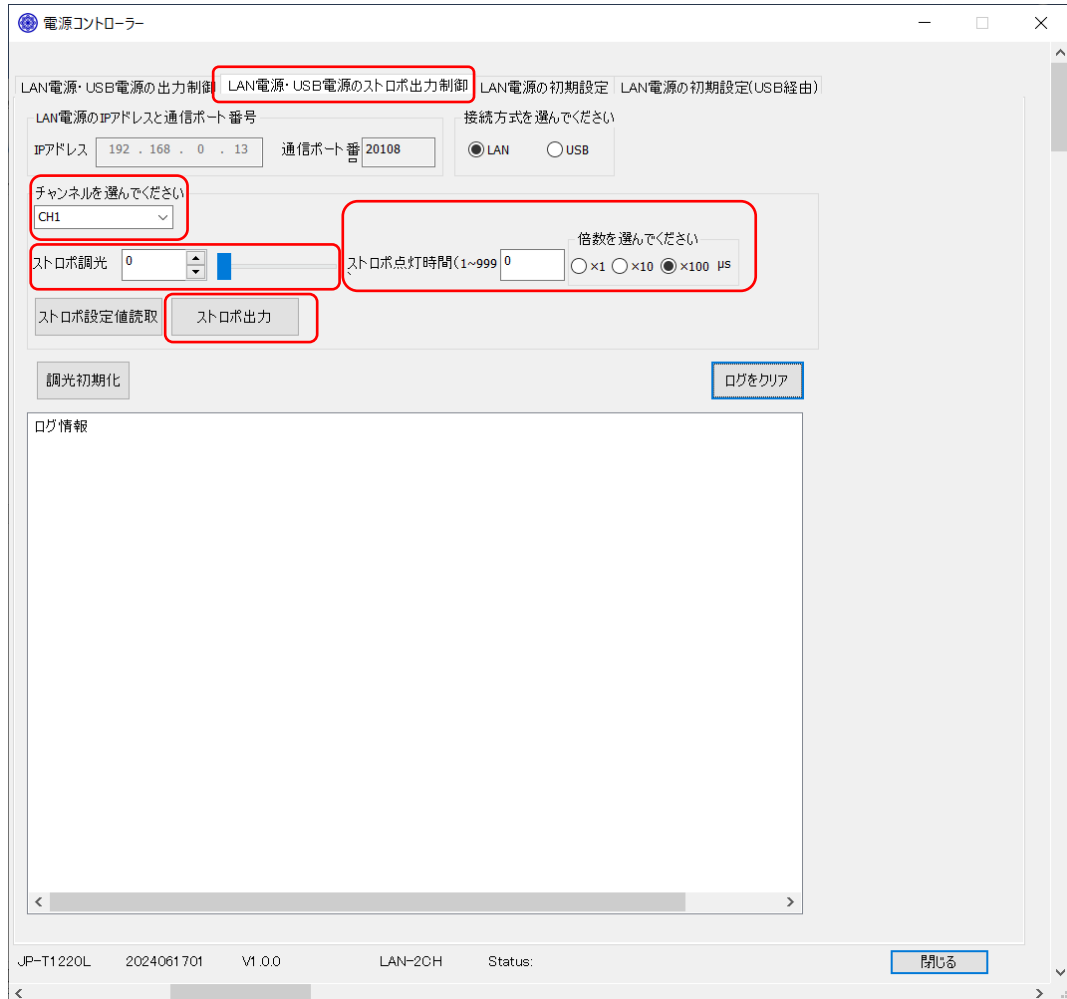

発光設定

PowerController.exe アプリケーションの「LAN 電源・USB 電源のストロボ出力制御」タブを選択します。※LAN か USB の制御ラインを選択して下記を設定ください。

- ① 「チャンネルを選んでください」から任意チャンネルを選択します。
- ② 「ストロボ調光」で 0~255 の値をセットします。
- ③ 「ストロボ点灯時間」に 1~999 の数値を入力し、「倍率を選んでください」の 3 選択のひとつにチェックを入れます。
- ④ 「ストロボ出力」を ON で①に指定したチャンネルの出力が発光されます。

注) 「LAN 電源・USB 電源の出力制御」タブで、常時の点灯状態になっていても、ストロボ機能は働きます。ゼロからのストロボ発光を行うには常時点灯をゼロと設定してから、ストロボ設定を行ってください。

コマンドの実行

5-8 項にコマンドでの実行説明があります。

ストロボ操作の調光時間（倍率を含む）設定データは下記構造になります。
設定データを送信する際には下記の送信データのように上位、下位を逆にして送信します。

調光時間 & 倍数		上位バイト								下位バイト							
		倍数				調光時間											
2進	X1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X10	0	0	1	0	~											
	X100	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
16進	X1	1				0~3E7											
	X10	2															
	X100	3															
設定データ	999 μ s					13								E7			
	9990 μ s					23								E7			
	99900 μ s					33								E7			
送信データ	999 μ s					E7								13			
	9990 μ s					E7								23			
	99900 μ s					E7								33			

ストロボ コマンド実行例

1 CH、調光値 255 (FF)、調光時間 999、倍率 X3
7E 5A 09 01 FF E7 33 0D 0A

9-3 記憶機能&ストロボ機能

（両方の機能を組込むことが可能です）

対応機種

JP-T0505LUMS JP-T1220LUMS JP-T2410LUMS
JP-T0505LUMS-2 JP-T1220LUMS-2 JP-T2410LUMS-2

株式会社 オプター

〒177-0045 東京都練馬区石神井台 6-2-40

TEL 03-6904-6410

FAX 03-5387-4501

URL <http://www.opter.co.jp>